



证书编号: 241312110006

检 测 报 告

报告编号: HAJC25050801-1 (共 4 页)

委托单位: 厦门正新橡胶工业有限公司集美厂

受检单位: 厦门正新橡胶工业有限公司集美厂

联 系 人: 赖华荣

联系电话: 13799487058

项目地址: 厦门市集美区后溪大道 15 号

检测类别: 委托检测

样品类别: 废水 (总排口)

福建省环安检测评价有限公司
Fujian HuanAn Environmental Assessment and Testing Co.,Ltd.



声 明

1. 本报告无“福建省环安检测评价有限公司检验检测专用章”无效。
2. 本报告不得涂改、增删, 否则视为无效。
3. 本报告只对采样/送检样品的检测结果负责。
4. 未经本机构批准, 不得复制(全文复制除外)报告或证书。
5. 对本报告若有疑义, 请在收到报告起十五日内与本公司联系。

采样人员: 张凯、罗旭	
编制人: 	复核人: 
签发人: 	日期: 2025.01.27

1 检测依据


依据类别	检测项目	检测方法	仪器名称及编号	检出限	分析人员
废水	pH	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	便携式 pH 计 ESE-C060(4)	-	张凯、 罗旭
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	-	4mg/L	连容荣
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	紫外分光光度计 ESE-J081	0.025mg/L	蔡聪林
	流量	超声波明渠污水流量计技术要求及检测方法 HJ 15-2019	便携式超声波明渠流量计 ESE-C092	-	张凯、 罗旭

2 检测结果

2.1 废水

检测项目	结果	样品状态：正常、能测					
		点位名称		污水站总排口(点位：★)			
		采样日期	2025.05.19		分析日期	2025.05.19~05.20	
		单位	采样频次			平均值	标准限值
	第一次	第二次	第三次				
pH		无量纲	7.1	7.2	7.2	-	6~9
化学需氧量		mg/L	21	19	21	20	300
氨氮		mg/L	0.116	0.083	0.074	0.091	30
流量		m³/h	137			-	-
备注：标准限值参考 GB27632-2011 橡胶制品工业污染物排放标准 表 2 间接排放。							

3 采样点位示意图

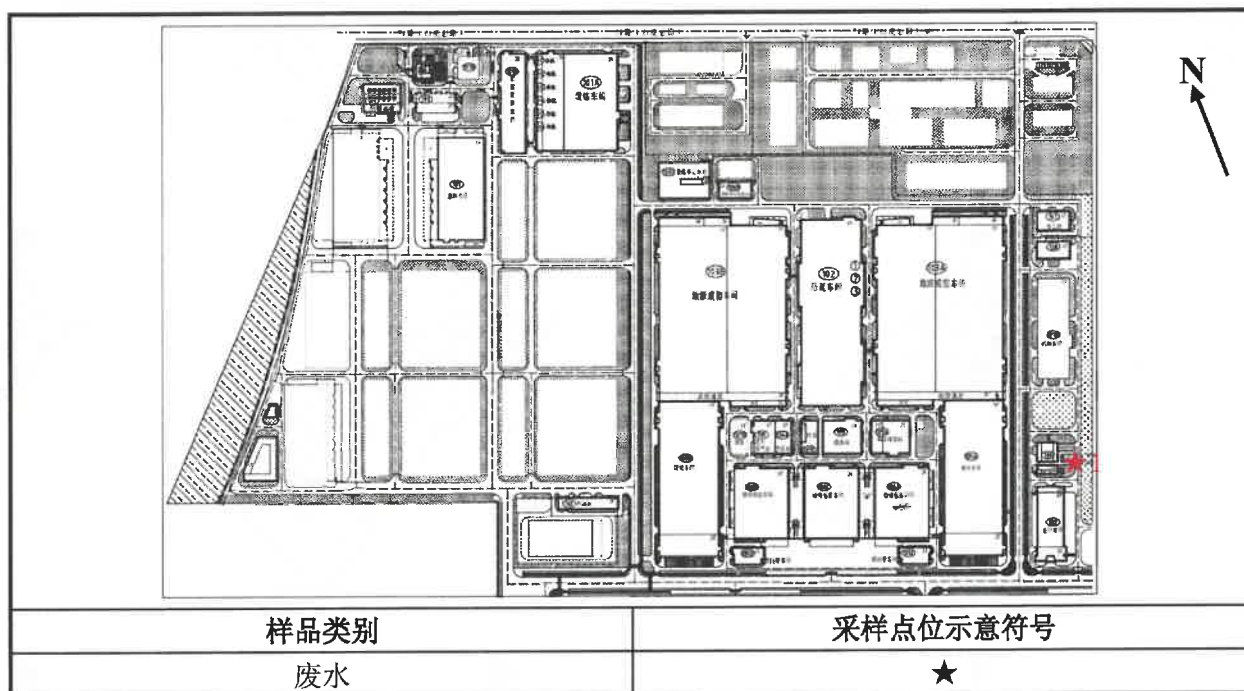

4 现场采样照片



5 报告说明

序号	说明内容
1	“-”表示无须测量、无须计算结果或无相关信息。
2	报告中所附“标准限值”均由委托方提供, 仅供参考。

报告结束